



Slovenská basketbalová asociácia

Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.: 02/491 14 545

www.slovakbasket.sk

e-mail: hksba@slovakbasket.sk ; sutaze@slovakbasket.sk

Korešpondenčná adresa: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava

Protokol o kolaudácii hál a telocviční pre súťaže SBA v súťažnom ročníku 2019/2020

Basketbalový klub, ktorý požaduje kolaudáciu:

Športová hala:

Pre súťaže (uviesť kategóriu najvyššej súťaže):

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 1. Rozmer ihriska max. 28 x 15 m: | | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| iný rozmer v metroch: | | dĺžka..... | šírka..... |
| 2. Povrch hracej plochy | a/ drevené parkety: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | b/ iný povrch – aký: | | |
| | c/ stav povrchu: | veľmi dobrý ☐ | vyhovujúci ☐ poškodený ☐ |
| 3. Vyznačenie ihriska: | a/ v zmysle pravidiel FIBA: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | b/ farebné šesty: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | c/ polkruh „prerážanie“: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | d/ 2 m okraj okolo: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | e/ rovnaká farba b, d: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| 4. Okolie ihriska: | a/ vzdialenosť divákov od ihriska 2 m: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | b/ iná vzdialenosť (najkratšia): | | |
| 5. Dosky: | a/ veľkosť dosiek štandard: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | b/ materiál priehľadný: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | c/ iný materiál: | | |
| | d/ ochrana dosky: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | e/ náhradná doska: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | f/ svetelný signál o uplynutí hracieho času: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| 6. Konštrukcia koša: | a/ upevnená zo stropu: | ÁNO ☐ | |
| | b/ upevnená pevne na stene: | ÁNO ☐ | |
| | c/ prenosná konštrukcia: | ÁNO ☐ | |
| 7. Obruč: | a/ sklopná: | ÁNO ☐ | |
| | b/ pevná: | ÁNO ☐ | |
| 8. Sieťky: | a/ uchytenie siete na háčik: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| 9. Časomiera: | a/ elektronická tabuľa: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | b/ výrobca: | | |
| | c/ umiestnenie na stene oproti stolíku: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | d/ počet tabúl: | jedna ☐ | viac ☐ |
| | e/ zobrazovanie 24“: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | f/ umiestnenie panela 24“ nad košom: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | g/ zobrazovanie faulov družstva: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | h/ zobrazovanie faulov jednotlivcov: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | i/ zobrazovanie oddychových časov: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | j/ zvukový signál 24“: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |



Slovenská basketbalová asociácia

Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.: 02/491 14 545

www.slovakbasket.sk

e-mail: hksba@slovakbasket.sk ; sutaze@slovakbasket.sk

Korešpondenčná adresa: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava

- | | | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|--|
| | k/ časový signál: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | l/meranie oddych. času so signálom: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | m/ šípka držania lopty: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| 10. Označovanie faulov: | a/ zástavka na stolíku: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | b/ tabuľky 1 – 5: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| 11. Zapisovateľský stolík: | a/ umiestnený v strede ihriska: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | b/ počet miest: | | |
| | c/ stoličky na striedanie počet 2 + 2: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| 12. Lavička družstiev: | a/počet miest: | | |
| | b/druh sedadiel: | stoličky ☐ | lavička ☐ |
| | c/ označenie priestoru podľa pravidiel: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| 13. Šatňa hostí: | a/ rozmer: | plocha v m ² | |
| | b/ počet spŕch: | | |
| | c/ teplá voda: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | d/ masérsky stôl: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| 14. Šatňa rozhodcov: | a/ rozmer: | plocha v m ² | |
| | b/ počet spŕch: | | |
| | c/ teplá voda: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| 15. Príslušenstvo: | a/ lekárnička: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | b/ píšťalka: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | c / stopky: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | d/ pripravená pre vysielanie online štatistiky - PC/internet | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | e/ pripravená pre vysielanie live prenosu – kamera/PC/internet | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| 16. Ozvučenie | | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| 17. Osvetlenie | svetelnosť v luxoch počas stretnutia | | |
| | Typ osvetlenia | výbojkové ☐ | žiarivkové ☐ LED ☐ |
| 18. Ďalší priestor: | a/ miestnosť pre tlačovú poradú: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | b/ počet miest v miestnosti: | | |
| | c/ telefón | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| | d/ internet | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| 19. Diváci: | a/ počet miest na sedenie: | | |
| | b/ počet miest na státie: | | |
| 20. Výnimky: | a/ bolo žiadané o výnimku: | ÁNO ☐ | NIE ☐ |

Iné pripomienky k vybaveniu športovej haly :

Týmto prehlasujeme, že uvedené údaje sú pravdivé a podľa skutočností.

Dátum kolaudácie:

Podpis zástupcu klubu Podpis zástupcu SBA



Slovenská basketbalová asociácia

Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.: 02/491 14 545

www.slovakbasket.sk

e-mail: hksba@slovakbasket.sk ; sutaze@slovakbasket.sk

Korešpondenčná adresa: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava

Kontrola plnenia bezpečnostných opatrení v Športovej hale / len pre extraligu/

Športová hala má spracovaný bezpečnostný projekt

ÁNO ☐

NIE ☐

meno, priezvisko, č.mobilu hlavného usporiadateľa

meno, priezvisko, č.mobilu bezpečnostného manažéra

ak je ich viac uviesť na zadnej strane

celkový počet členov usporiadateľskej služby – dobrovoľníci/profesionáli

dátum preškolenia členov usporiadateľskej služby

počet príslušníkov polície, ak zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby

vyčlenený a označený samostatný sektor pre divákov domácich / hostí

ÁNO ☐

NIE ☐

vzdialenosť lavičiek družstiev od divákov

vzdialenosť rozhodcovského stolíka od divákov

prechod účastníkov stretnutia hracia plocha – šatne bez križovania s divákmi

ÁNO ☐

NIE ☐

spôsob ochrany vstupu do šatní /počet usporiadateľov/ /

spôsob ochrany hracej plochy /počet usporiadateľov/ /

spôsob ochrany účastníkov stretnutia /počet usporiadateľov/ /

sú zápasy extraligy kvalifikované ako rizikové podujatie

ÁNO ☐

NIE ☐

ak áno – je inštalovaný kamerový systém

ÁNO ☐

NIE ☐

systém informovania / usmerňovania divákov

popis bezpečnostných opatrení, ktoré organizátor stretnutia vykoná aby zabránil narušeniu pokojného priebehu podujatia:

Podpis zástupcu klubu Podpis zástupcu SBA

SBA určí odborne spôsobilú osobu, ktorá je držiteľom platného osvedčenia HU alebo BM, na overenie odbornej spôsobilosti usporiadateľov pred prvým súťažným stretnutím extraligy



Slovenská basketbalová asociácia


Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.: 02/491 14 545

www.slovakbasket.sk

e-mail: hksba@slovakbasket.sk ; sutaze@slovakbasket.sk

Korešpondenčná adresa: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava

All court lines (black lines on the attached diagram) shall be 0,05 m in width.
All red and dotted lines are just auxiliary line that indicate correct measures.

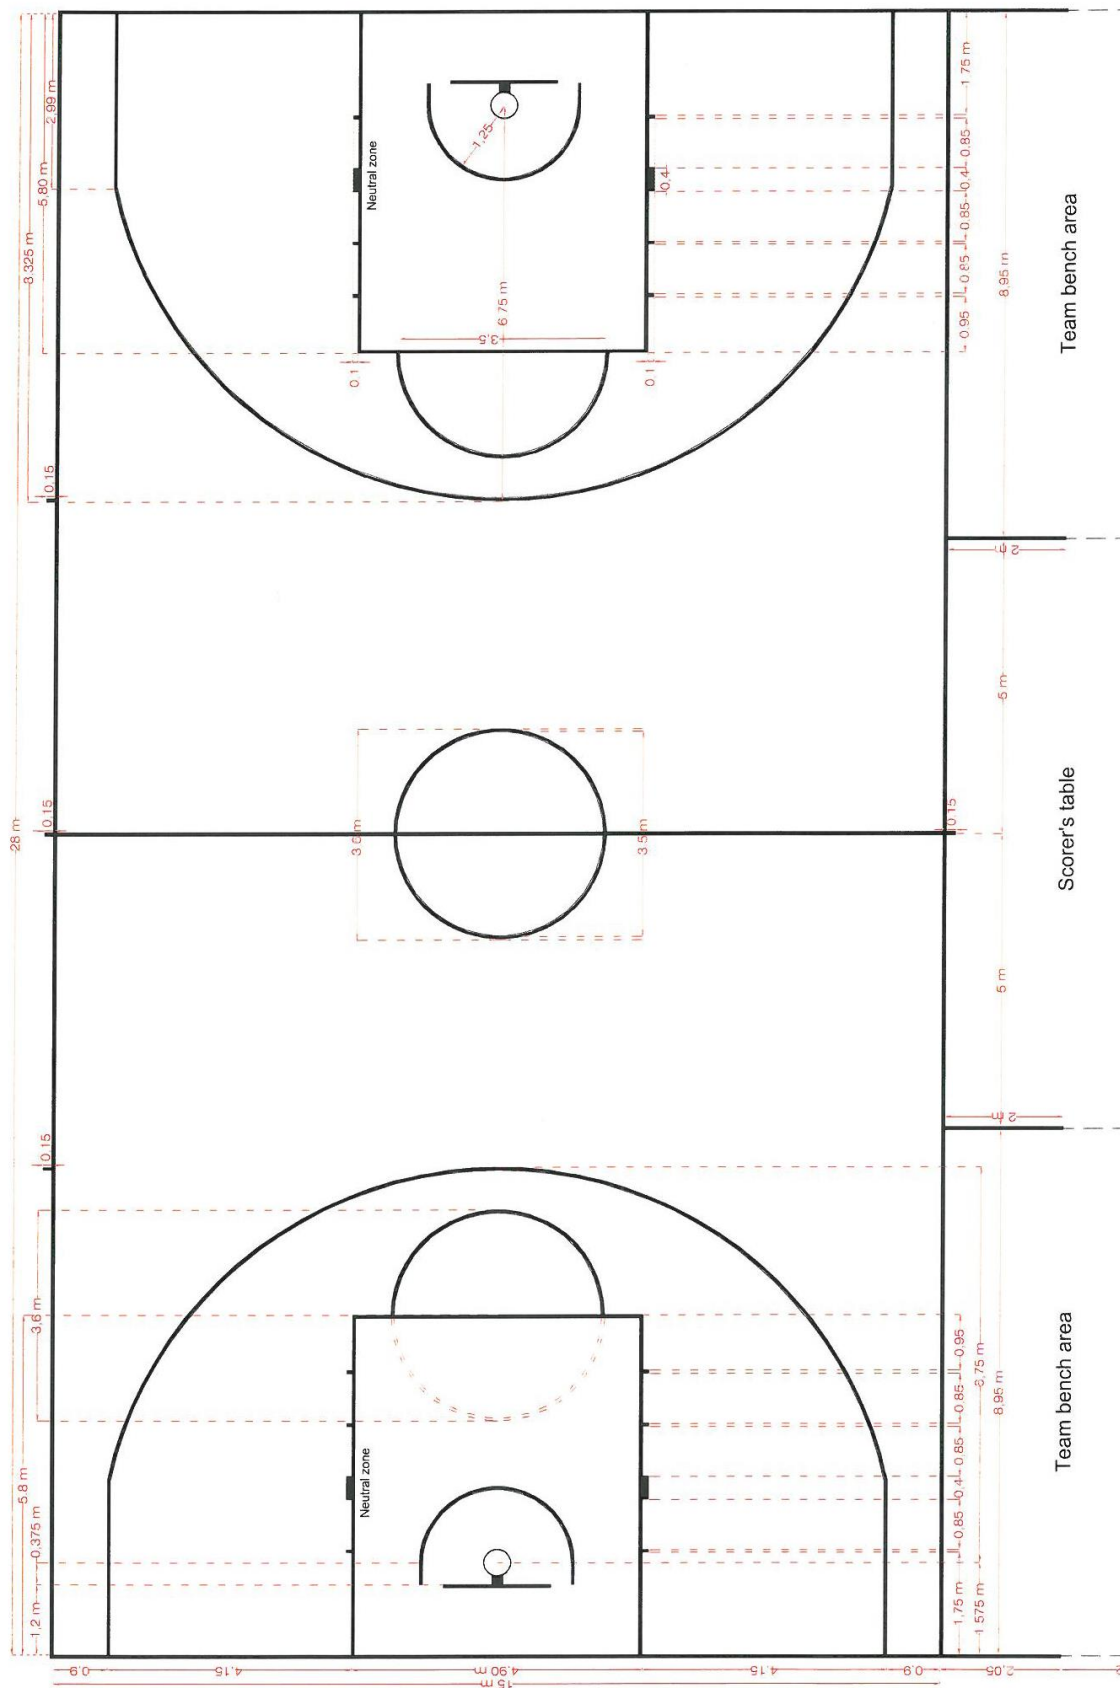

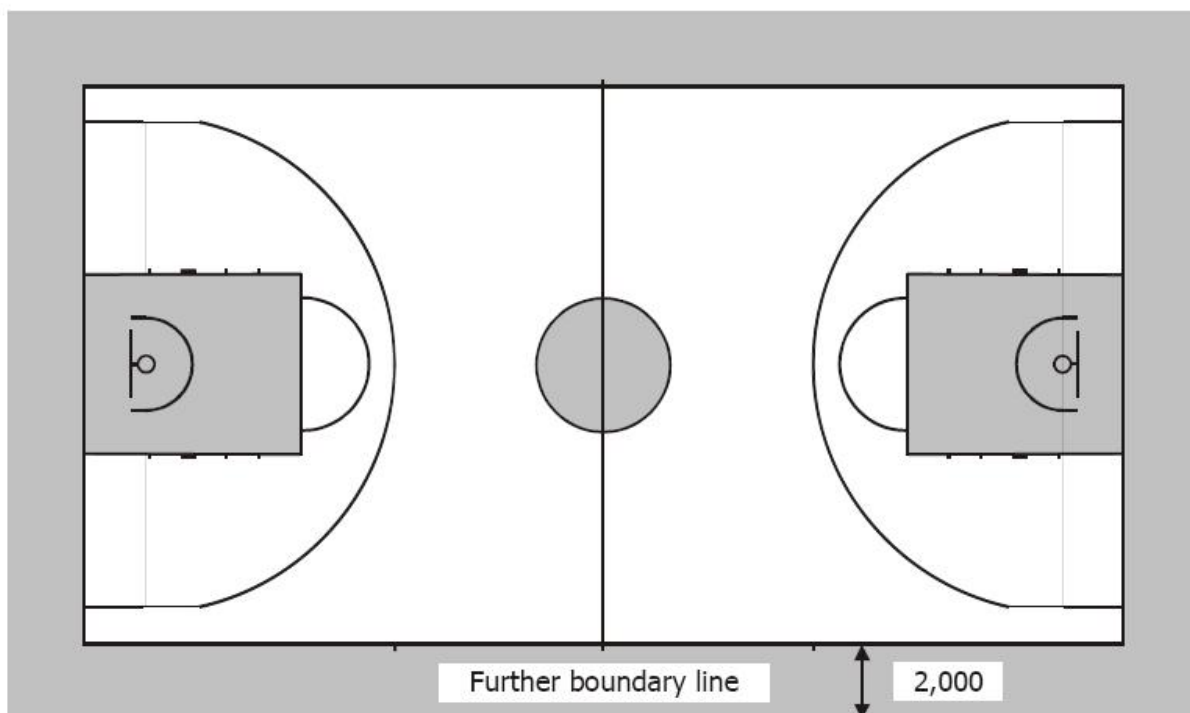


Diagram 11 Playing court